




3S5-SW-ETÄPAINIKE



3S5-SW-Etäpainikkeen elektronikkakortti

3S5-SW-etäpainikkeen kytkentä

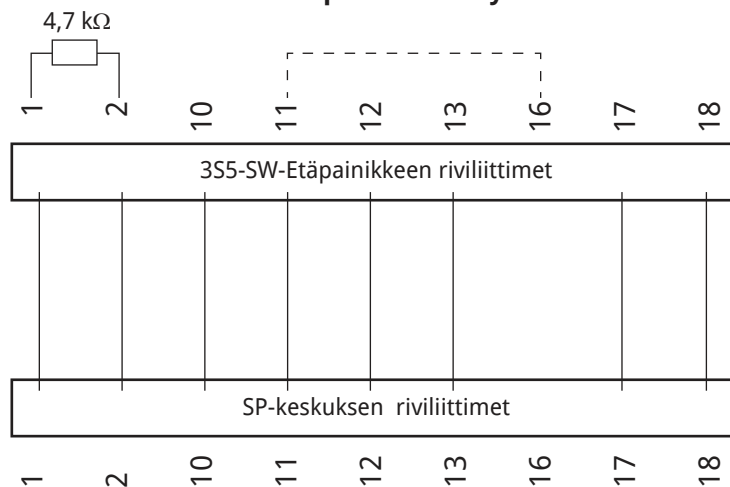

Savunpoistolaitteiston testaus etäpainikkeelta

1) Kun etäpainikkeen punaista painiketta painetaan 3 sek. painikkeessa oleva PUNAINEN led syttyy, savunpoisto käynnistyy ja keskus antaa jännitteen liittimiin 3 ja 5. Avauslaite ajaa ikkunan / luukun auki. Ikkunan / luukun avautuminen on varmistettava. Etäpainikkeessa on RESET painike. Tätä painettaessa savunpoistohälytys kuittaantuu pois ja PUNAINEN led sammuu. Ikkuna / luukku suljetaan KIINNI painikkeella. Varmista ikkunan / luukun sulkeutuminen.

2) Savunpoistolaukaisun resetoiminen savunpoistokeskuksen ohjainkortilta. Ohjainkortin KELTAINEN Vent-led palaa ja ilmoittaa, että ikkuna / luukku on auki. Ohjainkortilla on RESET painike. Tätä painettaessa savunpoistohälytys kuittaantuu pois ja VIHREÄ led syttyy sekä PUNAINEN led sammuu.

Ikkuna / luukku suljetaan CLOSE painikkeella lyhyesti painamalla ja KELTAINEN Vent led sammuu hetken kuluttua. Varmista ikkuna / luukun sulkeutuminen.

Linjavalvonta edellyttää, että asennusvaiheessa on savunpoistopainikkeelle kytketty 4,7kΩ päätevastus.



Jasperintie 334, 33960 PIRKKALA

Puhelin: +358 (0) 10 327 8730

Arentitie 9, 00410 HELSINKI

Puhelin: +358 (0) 10 327 8730

Rautatehtaankatu 8, 20200 TURKU

Puhelin: +358 (0) 10 327 8730

www.jis.fi